

"ELETTRORORZI" di Zorzi Valentino
Via Lago 25 - 38038 Tesero (TN)
Tel. 0462/814042

Tesero, luglio 99

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

COMUNE DI CAVALESE	
Provincia di Trento	
*	- 2 AGO, 1999
Prot. N° 7085	
Cat. Clas. Fasc.	

IMPIANTO ELETTRICO
AGRITUR MALGA SALANZADA
LOC. SALANZADA - C.C. CAVALESE

Comune di Cavalese

Provincia di Trento

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL'ARTE

(secondo il modello del Ministero dell'Industria D.M. 20/2/92)

Il sottoscritto ZORZI VALENTINO.....
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) :
ELETTROZORZI.....
operante nel settore INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, EC.
con sede in via LAGO..... n. 25.....
Comune TESERO..... Pr. TN
Tel. 0462814042.....
Partita I.V.A. 00681470225.....

[X] Iscritta nel registro delle Ditte (R.D.20.09.1934 n. 2011) della
Camera C.I.A.A. di TRENTO..... n. 184831/96.....
[X] Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L.8.8.1985,
n. 443) di TRENTO..... n. 41287.....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.....

Inteso come: [X] Nuovo Impianto [] Ampliamento [] Trasformazione [] Manutenzione Straordinaria
[] Altro (1)

Commissionato da: AGRITUR MALGA SALANZADA.....
Installato nei locali siti nel comune di CAVALESE.....
(Prov. TN) via LOC. SALANZADA..... n.
scala piano interno
di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo)
COMUNE DI CAVALESE - PIAZZA SCOPOLI - 38033 CAVALESE.....
in edificio adibito ad uso:

[] Industriale [] Civile (2) [] Commercio
[] Altri usi RISTORANTE.....

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Data : 12/07/99

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Per definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 art. 1, comma 1.
- (3) Citare la o le norme tecniche o di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione o alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progettista realizzante in corso d'opera.
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse complete, ove esistente, con riferimento a marchi, certificati di prova, ecc... rilasciati da istituti autorizzati.
- Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/90. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
- Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche del sistema di scarico ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico elettrico degli apparecchi ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione della opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste).
- Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato se possibile nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima della entrata in vigore della legge.
- Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc....
- (8) Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/90, art. 9).
- Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dello art. 2 (legge n. 46/90, art. 10).
- Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (omissis) (legge n. 46/90, art. 11).
- Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e' inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.
- (art. 3 del D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 392).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO
LOC. CENTOCCHIAVI, N. 114 - TEL. 895710

TRENTO, 13/01/97

S I C E R T I F I C A

THE ALL. ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, ISTITUITO CON
LEGGE PROVINCIALE 12.12.1977, NR. 34 RISULTA ISCRITTA AL

NR. ALBO 41287 DAL 18/09/96

CON INIZIO ATTIVITA' DAL 02/08/96

LA DITTA

"ELETTRICORZI" DI ZORZI VALENTINO

CON SEDE IN : TESSERO

VIA LAGO 25
LAGO DI TESSERO

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI :

COD. ISTAT

45310 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
45310 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE
45310 INSTALLAZIONE IMPIANTI RADIO-TV
45310 INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE
45310 INSTALLAZIONE IMPIANTI PROTEZIONE ANTINCENDIO

FORMA GIURIDICA : DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE : ZRZVNT66D06C37ZF

1) COGNOME E NOME :

ZORZI VALENTINO NATO IL 06/04/66 A CAVALESE

RESIDENTE A :

VIA LAGO 25

CODICE FISCALE N. : ZRZVNT66D06C37ZF

TESSERO

POSIZIONE NELL'IMPRESA : TITOLARE

C.A.R. 3803

SEGUE



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO TRENTO

La Commissione provinciale per l'artigianato nominata dalla
Giunta Provinciale con deliberazione N. 9536 DEL 20.7.1992

- esaminata nella seduta del 27/11/96 la domanda presentata
dall'impresa "ELETTROZORZI" DI ZORZI VALENTINO

con sede in TESERO

LAGO DI TESERO

VIA LAGO 25

- accertato che l'impresa stessa è in possesso dei requisiti per essere
iscritta all'Albo delle imprese artigiane;

- vista la legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 «Nuova disci-
plina dell'artigianato»

DELIBERA

di iscrivere con decorrenza dal 18/9/96 al numero

41287

dell'Albo delle imprese artigiane della Provincia

di Trento

l'impresa "ELETTROZORZI" DI ZORZI VALENTINO

per l'attività di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

INSTALLAZIONE IMPIANTI RADIO - TV

Trento, 28/11/96


IL SEGRETARIO

Francesco Marchi



IL PRESIDENTE

- Cav. Pietro Deflorian -

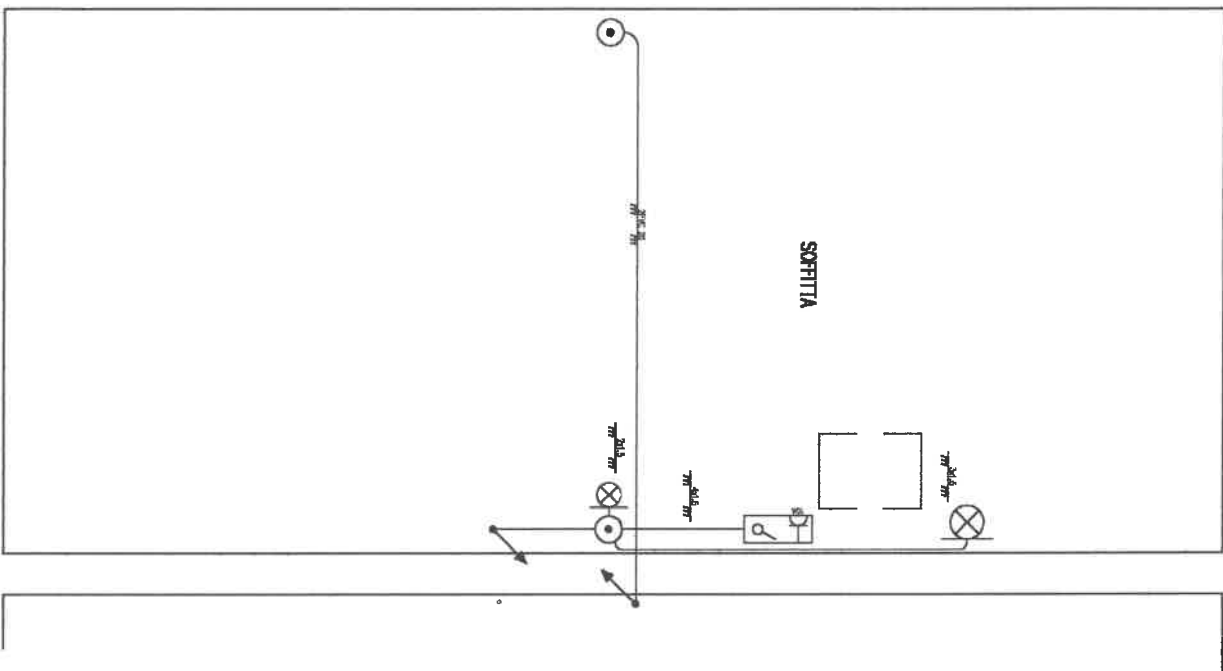


LEGENDA SIMBOLI


Simbolo	Descrizione	Quantità
	Linea telefonica	
	Punto uscita 10A	10
	Quarto elettrico	5
	Termidato ambiente	2
	Gruppi lavater per lavaterazione fiammegera per tubi lavateranti	1
	Punto uscita per cassa lavaterale	7
	Suavetto	2
	Interfono - effidato	2
	Aspiratore	2
	Completo sistema di lavaterazione di sicurezza	8
	Lampada a parete	14
	Apparecchio d'illuminazione a un tubo fluorescente del 30W	5
	Lampada	8
	Punto luce a parete, rappresentato con conduttore	11
	Pulsante d'emergenza ed occluso protetto (a rotella) con spie	1
	Pulsante lavaterico	7
	Pulsante a tremila	2
	Interruttore	2
	Deviazione unidirezionale	9
	Interruttore bidirezionale	8
	Deviazione con lampada spie	1
	Interruttore	11
	Piano per telecomunicazioni e tv	3
	Piano con lavaterica unidirezionale bidirezionale	1
	Piano con conduttore per conduttore di protezione	27
	Node equipotenziale	2
	Pozzetto	1
	Scatole per fili	40
	Dispositivo di estrazione	14
	Conduttore differenziale	
	Conduttore ascendente	
	Conduttore in tubo protettivo incassato	
	Conduttore in tubo protettivo incassato	
	Conduttore a parete	

INFIANTO	AGRIATUR MALGA SALANZADA - CAVALESE	TITOLO	SOFITTA - SCHEMA PLANIMETRICO	DISGNATORE	ENRICO	N. DIS. CSALANZING	FOGLIO	2	SEGL	3	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA	SCHIA	CSALANZ	RIF. CLIENTE	FIRMA	DATA	LUGLIO 99	TOT. FOGLI	8

Per. Ind. SMA ENRICO - Via Libertà 17 CAVALESE Tel. 042 235121-231636

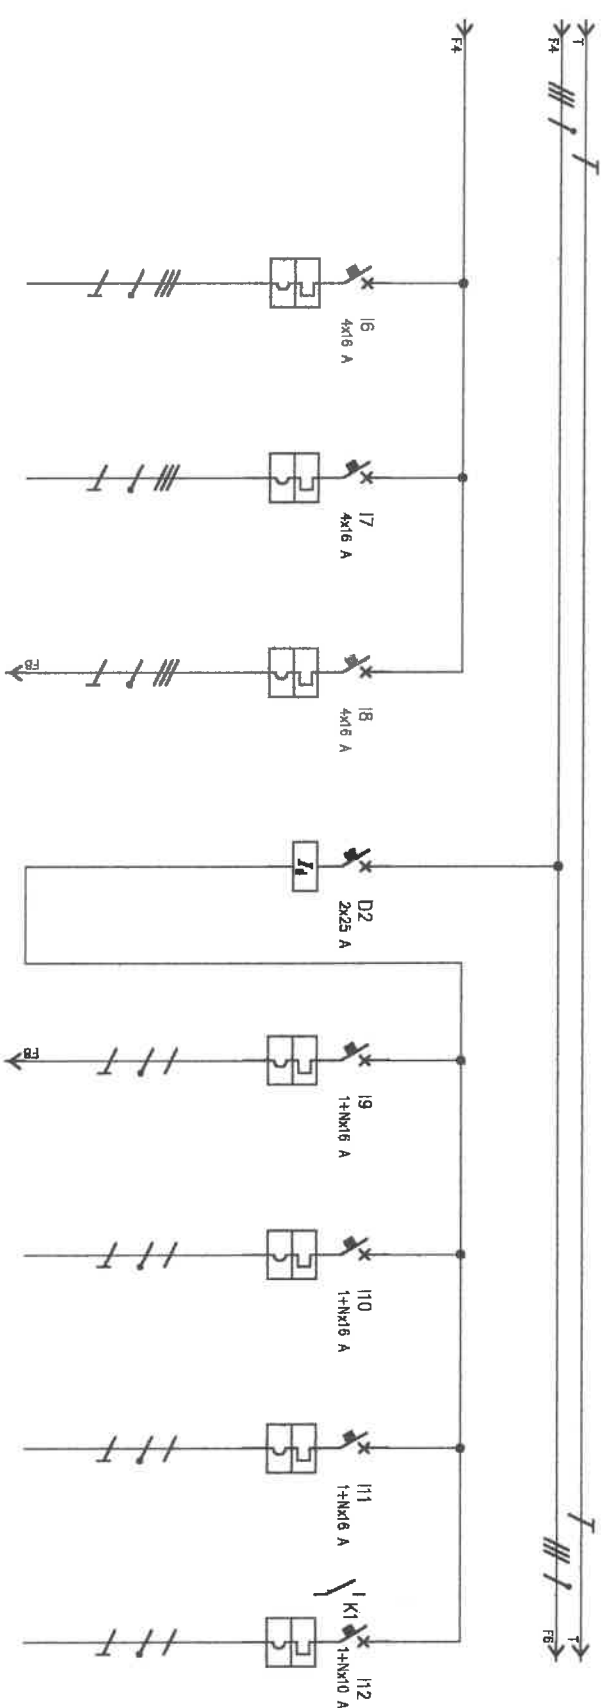

UTENZA	DENOMINAZIONE			LAVASTOVIGLIE	MESCOLATORE	QUADRI F.M. CUCINA	DIFFERENZIALE	CENTRALE TERMICA	BAGNO PRIVATO	ASPIRAZIONE	LUCE PRIVATA CUCINA
	SIGLA	POTENZA TOT. kW	POTENZA kW								
INTERUTTORE O SEZIONATORE	TIPO	kW	lb								
	COEF. CONTEMP.	cos φ									
	COSTRUTTORE										
	N. POLI	In	A								
FUSIBILE	lbt	A	lbt								
	lbt (o cura)	A	Pdi								
	TIPO										
	CAVITÀ	A									
CONTATTORE	TIPO	In	A								
	TARATURA	A									
	TIPO CAVO										
	FORMAZIONE										
LINEA DI POTENZA	LUNGHEZZA	m									
	l _z	A									
	C.d.t. a In	%	C.d.t. a lb	%							
	Zk	mΩ	Zs	mΩ							
RELE' TERMICO	l _k trifase	kA	l _k fase/terra	kA							
	NUMERAZIONE MORSETTERIA										
REV.	DATA										
	OGGETTO MODIFICA										
	FINNA										
	IMPANTO										
AGITUR MALGA SALANZADA - CAVALESE											
ZORZI VALENTINO											
Via Lupo 25 - 38038 TESSERO Tel. 0462 814042											
TITOLO											
QUADRO GENERALE (GG) - UNIFILARE											
SCHENA											
GSA/ANZ											
RIF. CLIENTE											
DISSEGNAZIONE											
ENRICO											
FINNA											
N. DIS. GSA/ANZ/ING											
N. ARCH.											
DATA											
LUGLIO 99											
FOGLIO											
5											
TOT. FOGLI											
8											
SEGUE											
6											

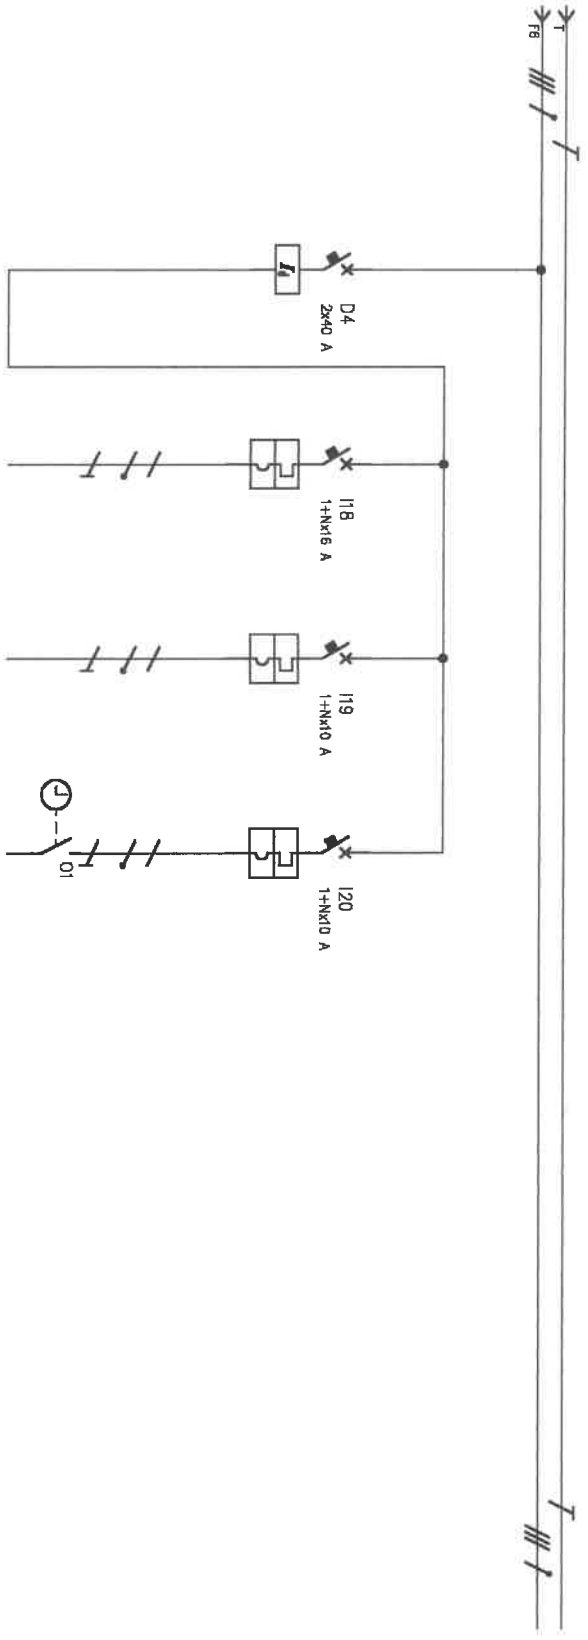

UTENZA	DENOMINAZIONE		DIFFERENZIALE 4 ESTERNI		F.M. ESTERNA		LUCE ESTERNE		LAMPIONCINI					
	SIGLA	POTENZA TOT. kW	D4		I18		I19		I19					
	TIPO	POTENZA kW lb												
	COEF. CONTEMP.	COS ϕ												
INTERUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE		NMG		NMG		NMG		NMG					
	TIPO	cl. AC	40		DPN		DPN		DPN					
	N. POLI	In	2		1+N		1+N		1+N					
	Ith	A	16		16		10		10					
FUSIBILE	I _m (o curv)	A	Pd		160		100		100					
	TIPO	A			6		6		6					
	CALIBRO	A												
	TIPO	In	A	Pn										
RELE' TERMICO	TIPO	A												
	TARATURA	A												
	TIPO CAVO													
	FORMAZIONE													
LINEA DI POTENZA	LUNGHEZZA	m												
	Iz	A												
	C.d.t. a In	% C.d.t. a lb	%		<4		<4		<4		<4			
	Zk	mQ	Zs	mQ										
Ik trifase		kA	Ik fase/terra	kA										
NUMERAZIONE MORSETTERIA														

T
CG

SEZIONATORE INSERITO
IN CENTRALINO EMERGENZA
FUORI CENTRALE TERMICA

IC
2x20 A

IO
4x16 A

2P+T 16A IEC309

3P+T 16A IEC309

3P+N+T 16A IEC309

T
CG

UTENZA	DENOMINAZIONE			EMERGENZA CENTRALE TERMICA		INTERUTTORE QUADRI F.M. CUCINA	
	SGIA	POTENZA TOT. kW	POTENZA Ib	IC	IO	IO	
INTERUTTORE 0 SEZIONATORE	TPO	kW	lb				
	COEF. CONTEMP.		COS φ				
	COSRUTTORE						
	TPO						
FUSIBILE	N.POU	In	A	2	20	4	16
	Ith	A	Idn			16	
	Irn (o curvo)	A	Pdi			160	6
	TPO						
CONTATTORE	CALIBRO						
	TPO	In	Pn				
	TARATURA						
	TPO CAVO						
RELE' TERMICO	FORMAZIONE						
	LUNGHEZZA	m					
	Iz	A					
	C.d.I. a In	%	C.d.I. a Ib	%			
LINEA DI POTENZA	Zk	mΩ	Zs	mΩ			
	I _k trifase	kA	I _k fase/terra	kA			
	NUMERAZIONE MORSE/TERZA						

REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA	IMPIANTO	AGRIPIUR MALCA SALANZANA - CAVALESE	TITOLO	QUADRI SECONDARI - UNIFILARE	DISSEGNA TORE	ENRICO	FIRMA	N. DIS.	OSALANZANA	FOGLIO	8	SEQUE	/
					ZORZI VALENTINO	SCHEMA	OSALANZ				DATA	LUGLIO 99				
					Via LARIO 25 - 38039 TESSERO Tel. 0462 61062											

ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IMPIANTO ELETTRICO

AGRIUR MALGA SALANZADA
LOC. SALANZADA - C.C. CAVALESE

VERIFICHE

N°	ESAME A VISTA	ESITO
1	I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e la caduta di tensione previste	X
2	La protezione delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI	X
3	La protezione delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI	X
4	Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI	X
5	I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguata	X
6	I conduttori hanno sezione minima prevista $> 1.5 \text{ Mmm}^2$	X
7	I colori e/o le marcature per l'individuazione dei conduttori sono rispettati	X
8	I tubi protettivi sono del tipo e sezione adeguate	X
9	Le connessioni dei conduttori sono eseguite a regola d'arte	X
10	Gli interruttori unipolari funzionali sono inseriti sul conduttore di fase	X
11	L'impianto di terra è eseguito secondo le prescrizioni delle norme CEI	X
12	La protezione dai contatti indiretti è eseguita conforme alle prescrizioni delle norme CEI	X
13	L'impianto elettrico negli ambienti bagno e docce sono costruiti secondo le prescrizioni CEI	X
14	L'impianto TV è eseguito secondo le prescrizioni della norma CEI 12/15 - 12/15V1	X
15	La predisposizione dell'impianto telefonico è eseguita secondo le prescrizioni CEI e TELECOM	X

ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IMPIANTO ELETTRICO
AGRITUR MALGA SALANZADA
LOC. SALANZADA - C.C. CAVALESE

N°	PROVE STRUMENTALI	POSIT.
1	Resistenza d' isolamento tra conduttori attivi è superiore a 0.5 Mohm	X
2	Prova di continuità dei conduttori di protezione e equipotenzialità	X
3	Prova dell' efficienza delle protezioni differenziali	X
4	Misura della resistenza di terra $R_t = < 1666 \text{ ohm}$	X
5	Prova di funzionamento dell' impianto	X

ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IMPIANTO ELETTRICO AGRITUR MALGA SALANZADA LOC. SALANZADA - C.C. CAVALESE

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI IMPIEGATI

Rispondenza alla normativa				
n°	Tipo di componente	Modello	Marca	C M A/R
1	Centrino 72 mod. incasso IP40	GW40235	GEWISS	X
2	Centrino 4 mod. parete	GW40003	GEWISS	X
3	Int. aut. magnet. 2-4P 6kA	C60N	NMG	X
4	Int. aut. diff. 2-4P 25-40A Idn0.03A ID		NMG	X
5	Int. aut. magnet. 1P+N 6kA	DPN	NMG	X
6	Frutti e placche	IDEA	VIMAR	X
7	Apparecchio citofonico	600	TERRANEO	X
8	Tubi corrugati flessibili	FMP	INSET	X
9	Conduttori N07V-K		GENERALCAVI	X
10	Scatole derivazione incasso	serie 48	GEWISS	X
11	Scatole derivazione parete	serie 44	GEWISS	X
12	Tubi rigidi per posa a parete	GRI	INSET	X
13	Prese IEC 309 2P+T 16A		GEWISS	X
14	Prese IEC 309 3P+N+T 16A		GEWISS	X
15	Lampada	ECO20	PRISMA	X
16	Lampada	ECOGRI.L	PRISMA	X
17	Lampade emergenza 6-8WIP40	RILUX	OVA	X
18	Alimentatore citofonico	672	TERRANEO	X

n°	Tipo di componente	Modello	Marca	C	M	A/R
18	Lampada da esterno	TRIANGOLO G.	GOC CIA	X		
19	Cavi FROR 450/750V	NPI	GENERALCAVI	X		
20	Centralino f.m.	GW 68009	GEWISS	X		
21	Centralino parete 24mod. IP55	F07/24D	BTICINO	X		
22	Interruttore MT 4x100A	MA100	BTICINO	X		
23	Interruttore differ. 4x125A	GS125	BTICINO	X		

Accessori elettrici vari di montaggio (morsetti , capicorda , connettori , picchetti di terra , tondino in Ac/Zn 50mmq)

C : il materiale è dichiarato conforme alle norme in catalogo.
M : il materiale ha marchio IMQ o marchi equivalenti.
A/R : attestato o relazione di conformità di un laboratorio riconosciuto dalla legge 791/77, oppure certificato con sorveglianza rilasciato da IMQ.